


DETAIL 6.1

NADPRAŽÍ OKNA

M1:10

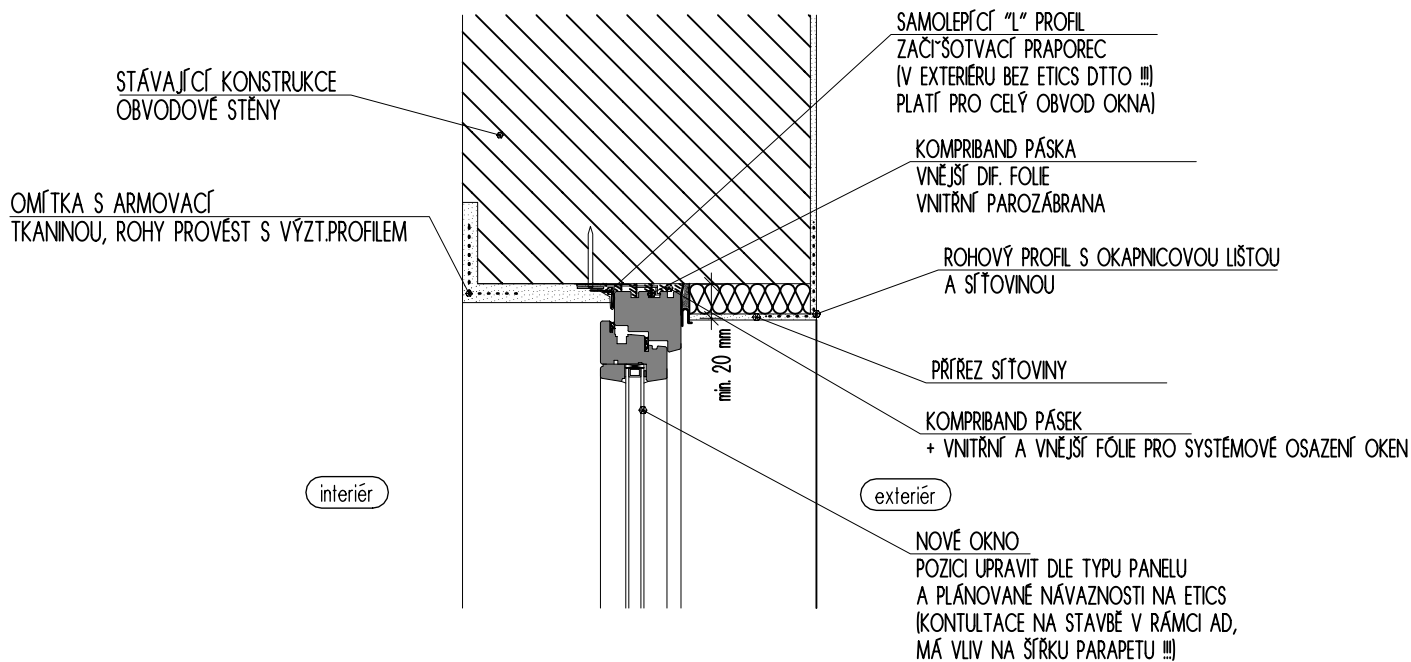

POZNÁMKA:

TLOUŠŤKA IZOLANTU NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNA.
DLE MOŽNOSTI PROVÉST TLOUŠŤKU IZOLANTU NADPRAŽÍ 20 mm
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI UPRAVIT Z EXTERIÉRU ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU.

PŘI PROVÁDĚNÍ PROVÉST KONTROLU UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
(MEZI RÁMEM OKNA A STAVEBNÍM OTVOREM; POUŽITÍ KOMPRIBAND PÁSKU, V PŘÍPADĚ
NUTNOSTI ZAPĚNIT VĚTŠÍ MEZERY POUŽÍT PUR PĚNU -
NUTNO ZAJISTIT PARONEPROUSTNOST DO EXTERIÉRU MIMO RÁM OKNA A OSADIT
PAROPROUSTNOUTOU SAMOLEPÍCÍ FOLII PRO OKENNÍ SYSTÉMY).

ÚPRAVA OSTĚNÍ Z INTERIÉRU, ZAČIŠŤENÍ PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH OKEN.