



VODOVOD

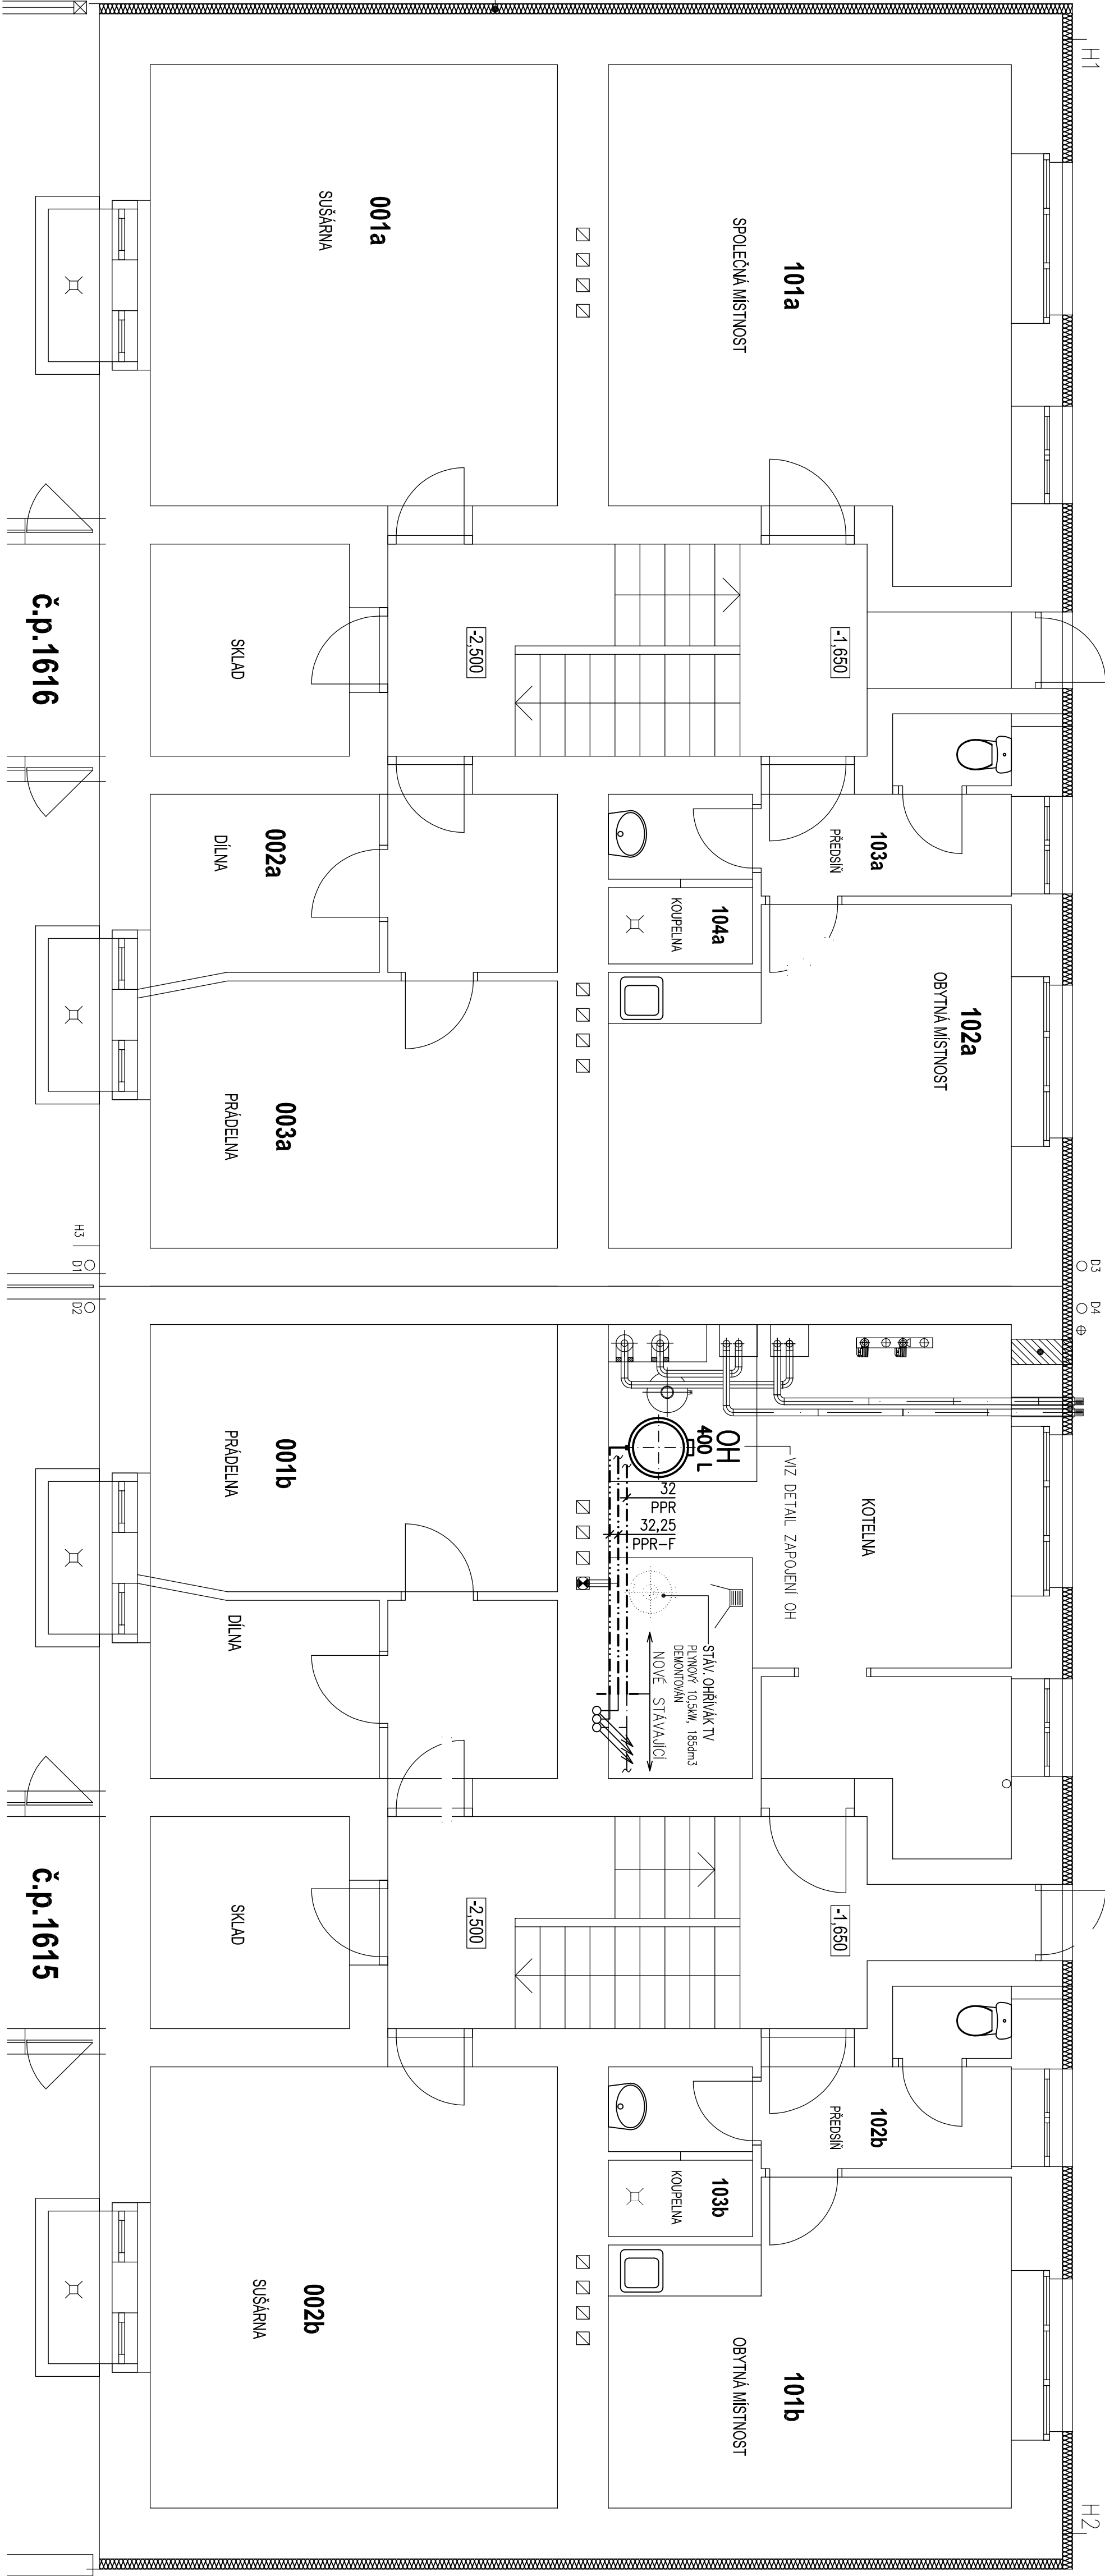


PŮDORYS I.P.P.

DETAIL ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY

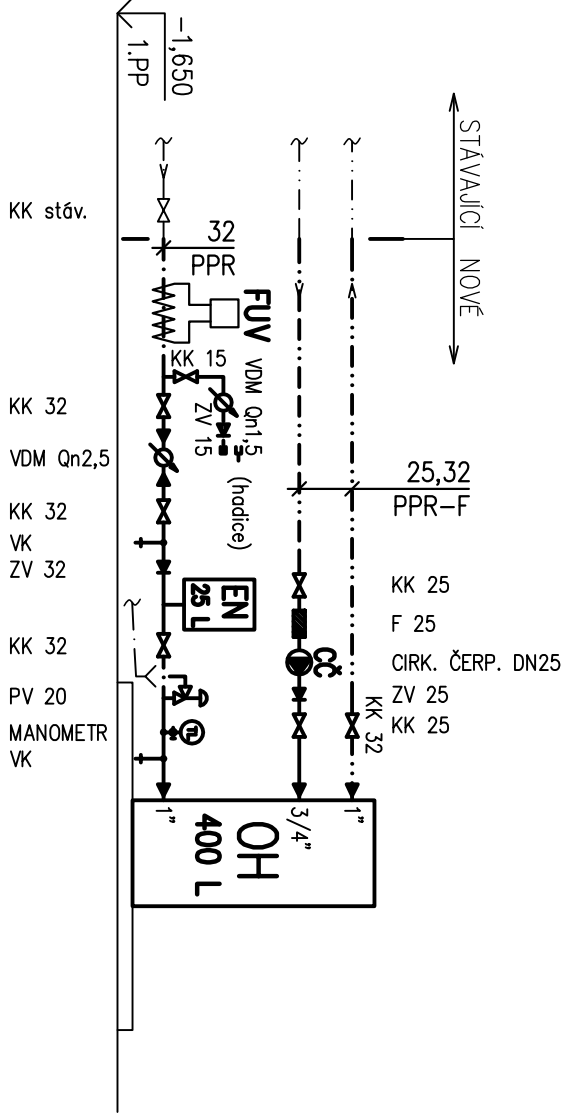

KANALIZACE

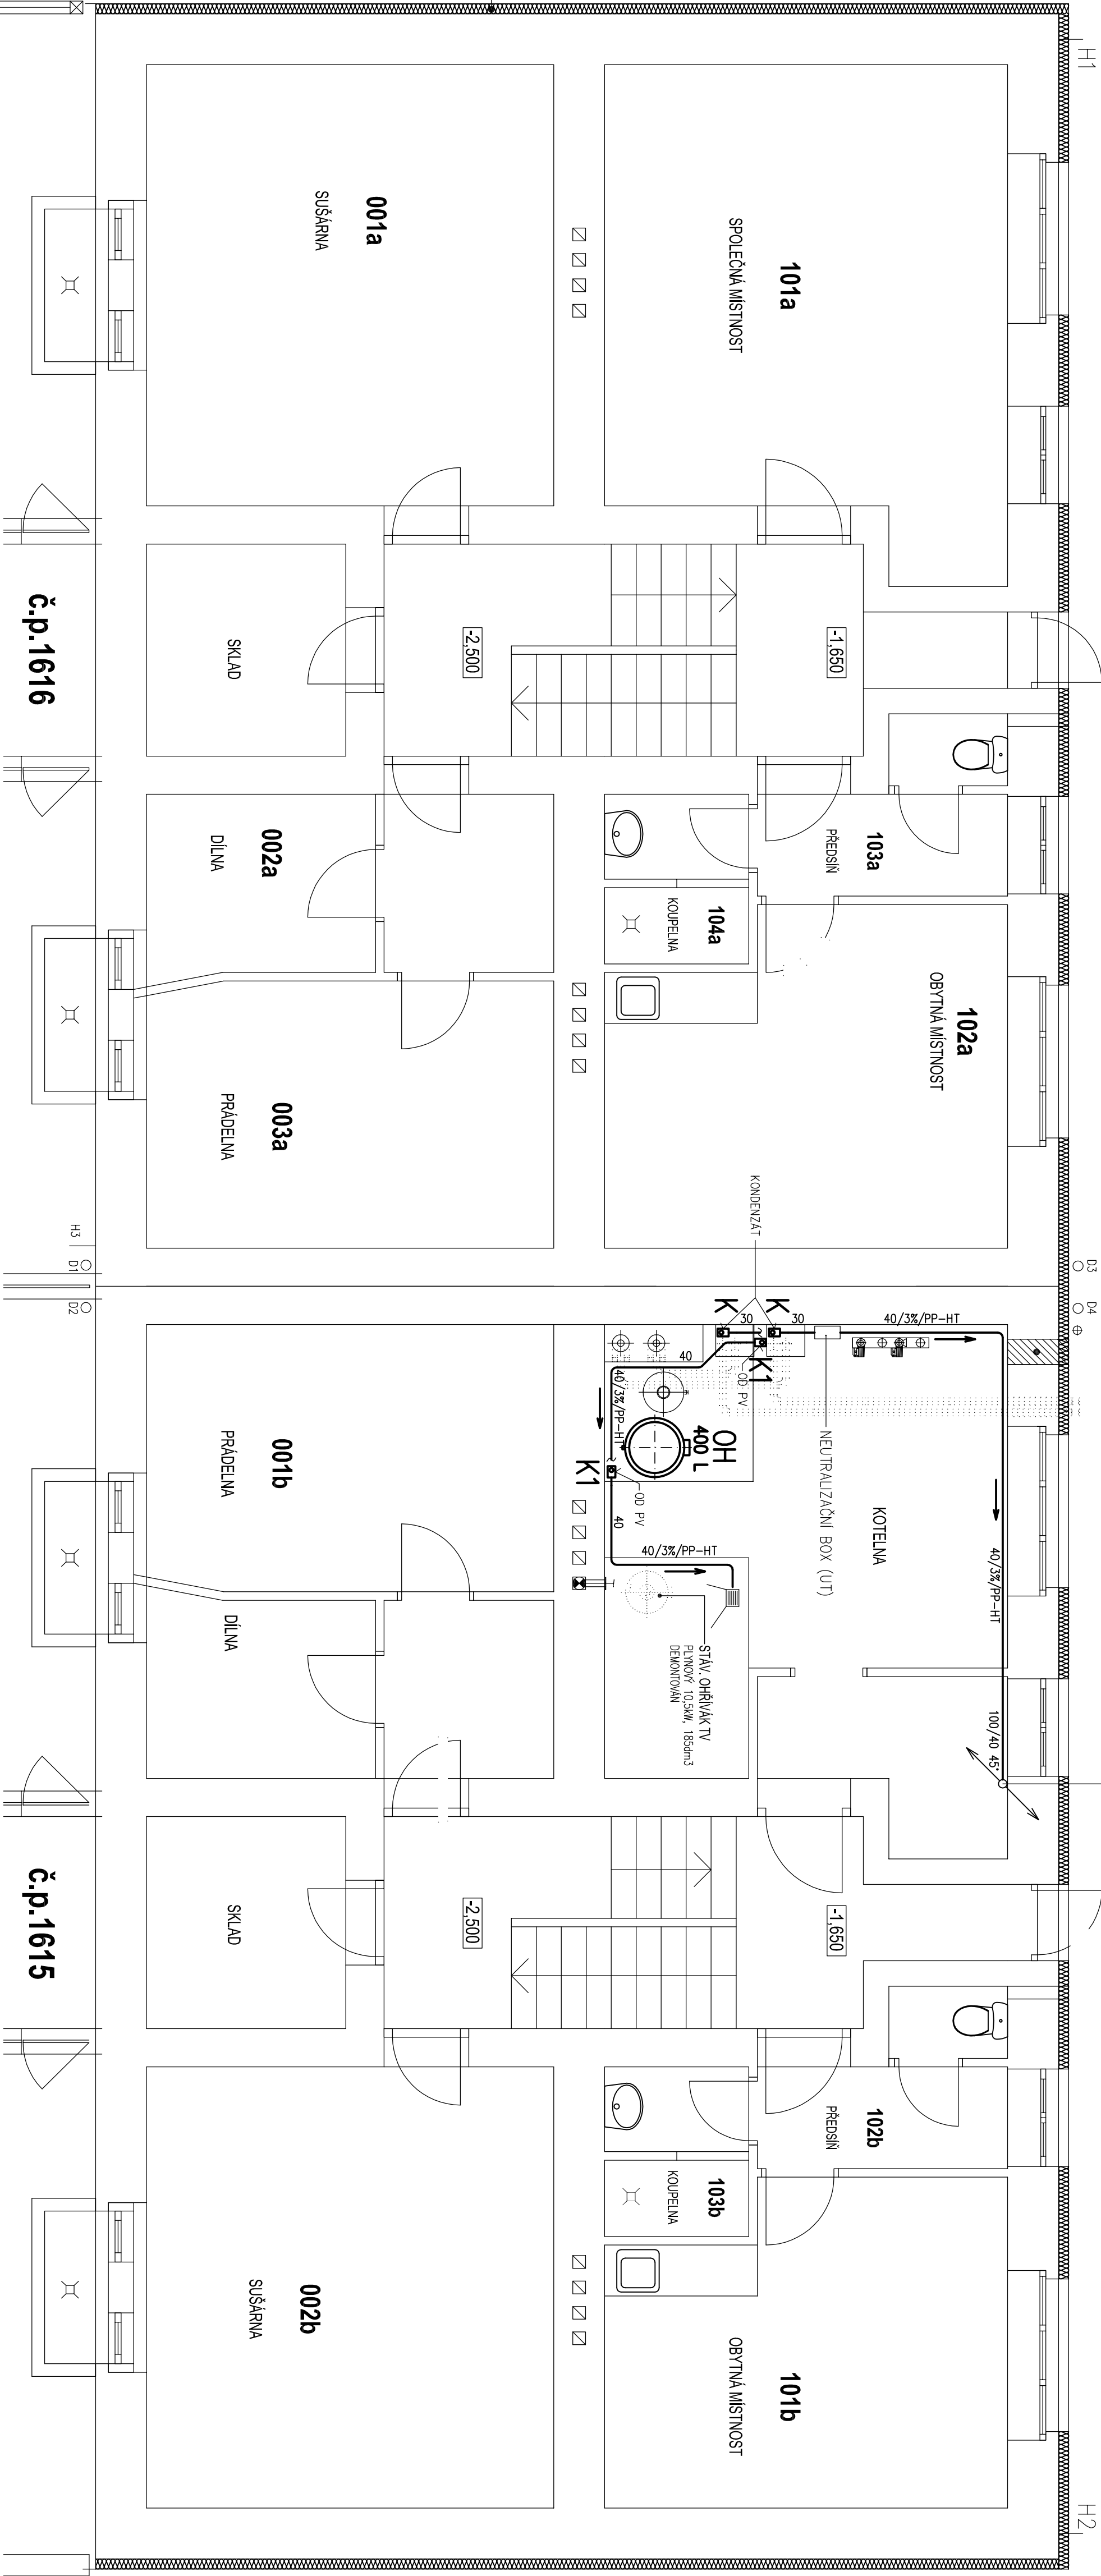

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

POTŘEBÍ:
PPR-S32 (PN16) (SV)
PPR-13 - 20x2,5
PPR-25 - 32x4,4
PPR-32 - 40x5,5
PPR-40 - 50x6,9
PPR-F-S32 (VO)
PPR-F-13 - 20x2,5
PPR-F-25 - 32x4,4
PPR-F-32 - 40x5,5
PPR-F-40 - 50x6,9

POZNÁMKY:

1. UVEDENÉ DIMENZE VODOVOD, POTRUBÍ VYJÁDŘUJÍ JMÉN, SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘ. PRŮMĚRU DN/D.

Vypracoval :
ING. ŠAFERK

Zamě :
ČS

Investor :
MÍSTO VYBUDOV

Zodp.projektant :
ING. ŠAFERK


Obec :
NYMBURK

Akce :
NYMBURK - REKONSTRUKCE PL.VÝNOVÉ
KOTELNÝ, ÚT A TERMOREGULACE
PUKRYŇOVA UL. č.p. 1615 a 1616
Objekt :
80 01 : BYTOVÝ DŮM PUKRYŇOVA 1615 a 1616
Období :
D1.4.4 ZBRANOVNĚTECHNICKÉ INSTALACE

Hlavní projektant :
ING. TEPLÝ

Stupeň :
DSP + DPS

Měřítko :
1:50


spol. s r.o.

Vodstovovo 29/1
566 01 Vysočé Mýto
Tel: 465424472, 46524170
Fax: 465424171
burelbncz
www.bncz.cz

Datum :
08/2014
Zak.Císlo :
473614
Průběh :
D1.4.4.2