

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ	ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : NYMBURK	
Investor : MĚSTO NYMBURK		
Akce : NYMBURK - REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY, ÚT A TERMOREGULACE PURKYŇOVA UL. č.p. 1615 a 1616		
Objekt : SO 01 : BYTOVÝ DŮM PURKYŇOVA 1615 a 1616		
Obsah : D.1.4.3. ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A REGULACE ROZVADĚČ RK		



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto


Tel: 465424472, 465424170


Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň :	DSP + DPS
Datum :	05/2014
Zak.číslo :	4736/14
Měřítko :	Příloha : D.1.4.3.3

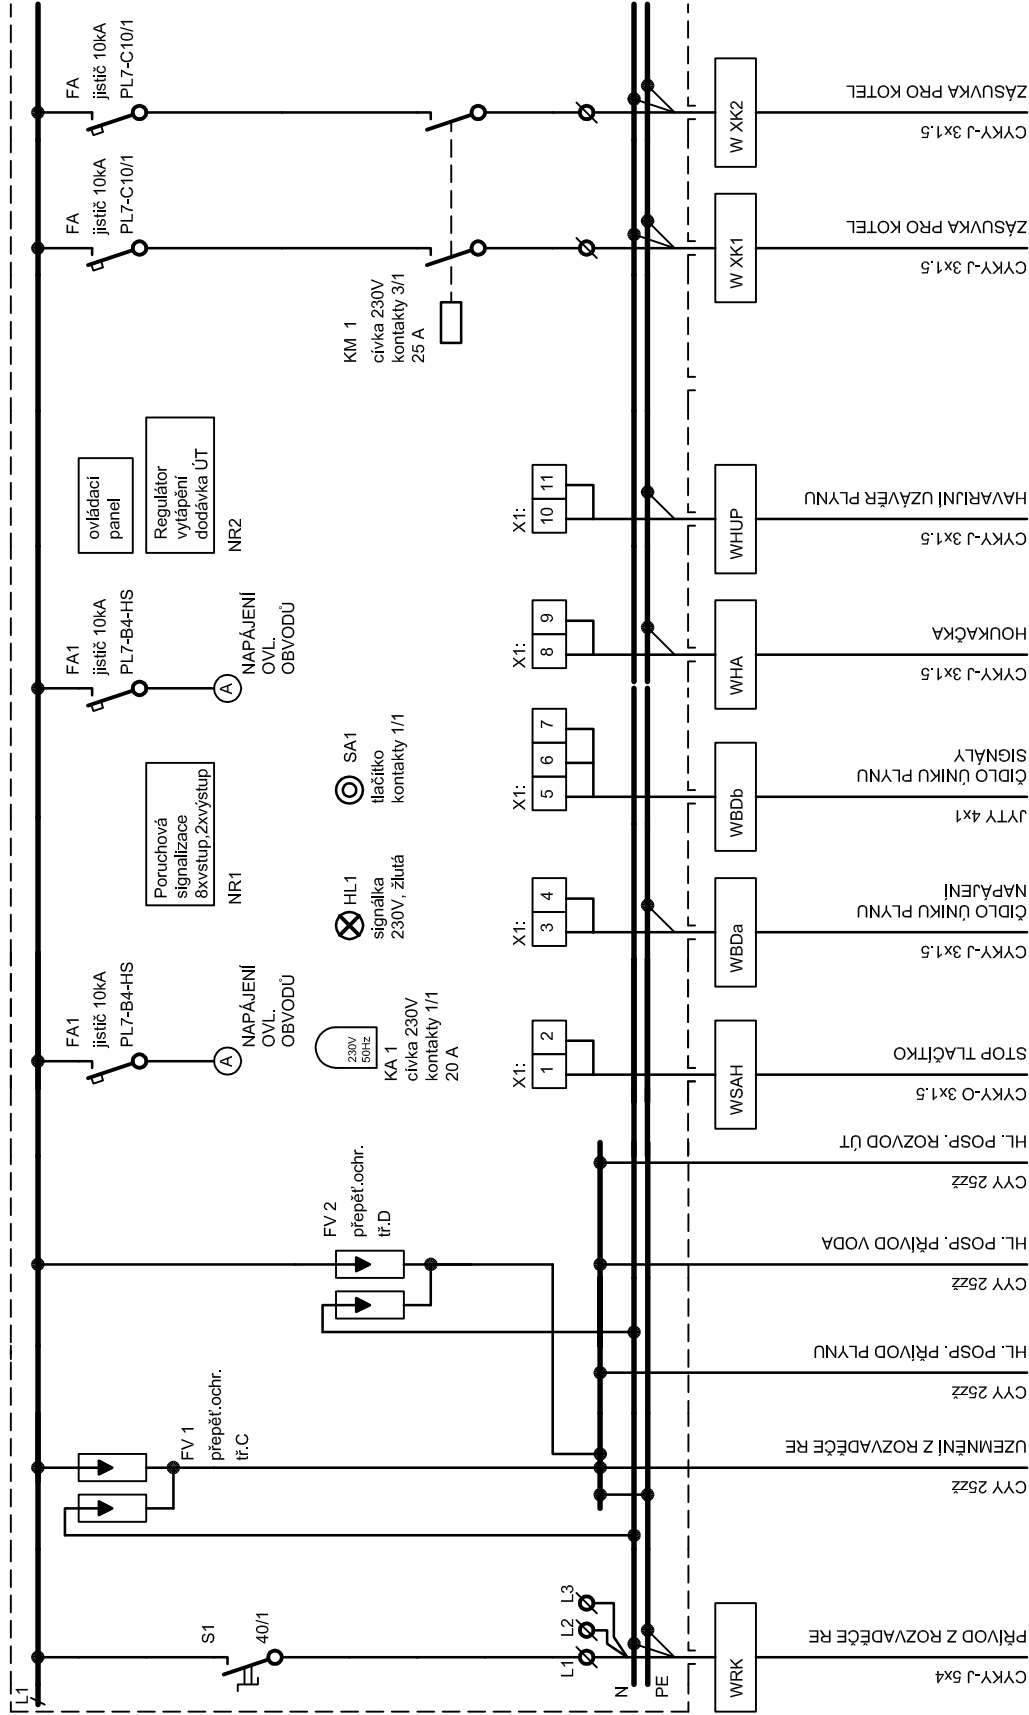

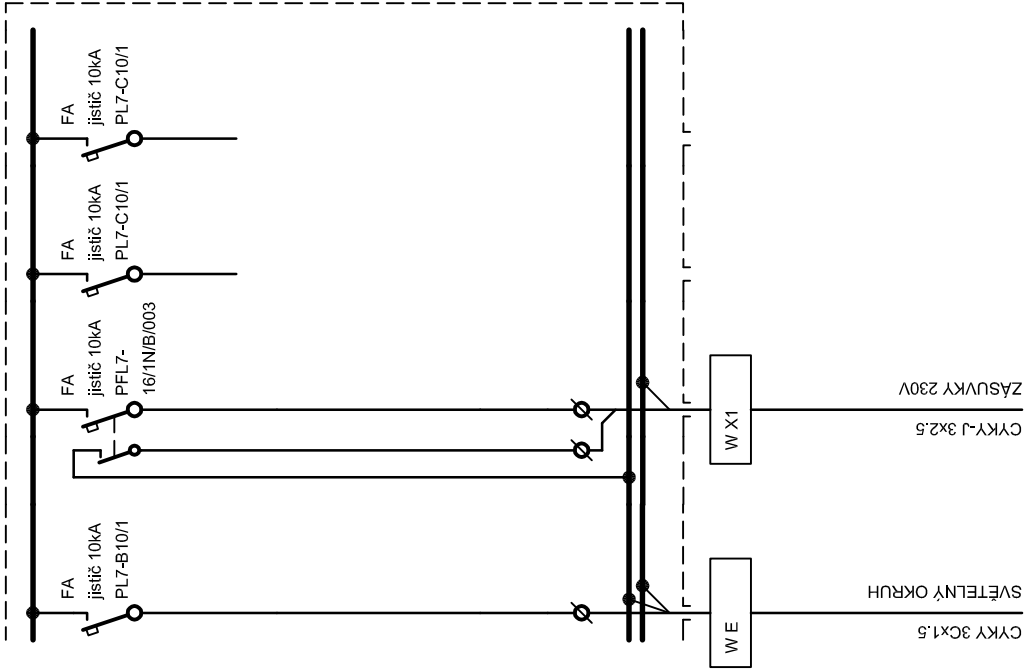

RK

PLASTOVÁ ROZVODNICE S PRŮHLEDNÝMI DVEŘMI
MONTÁŽ NA POVRCH STĚNY

TYP: 56 modulů
ROZMĚRY: 300x750x142 (š x v x h)
KRYTÍ: min. IP40
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: $P_s = 1 \text{ kW}$
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYKEM DLE ČSN 332000-4-41:
ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
D.1.4.3.3	ROZVADĚČ RK	2/4



