


Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail pho@pontex.cz

BEGA 33288K3 LED 3,7W / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

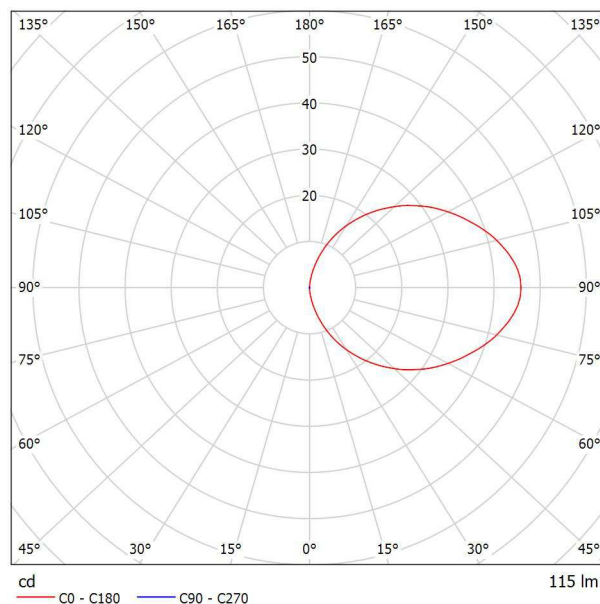

Klasifikace svítidel dle CIE: 50
Kód CIE Flux Code: 11 33 64 50 100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

LED-Wand- und Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl für freistrahrendes Licht für 24 V DC

Pontex, s r.o.



Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail pho@pontex.cz

Silnice 1 / Plánovací údaje**Profil ulice**

Cyklistická stezka 1

(Šířka: 3.000 m)

Činitel údržby: 0.80

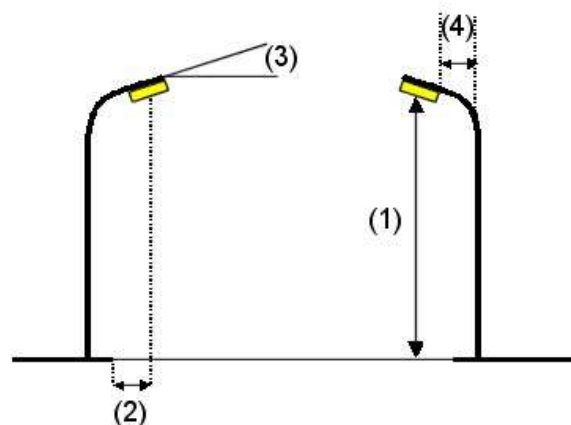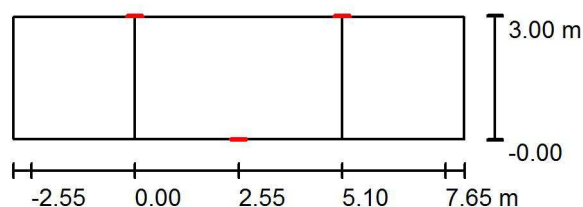Rozmístění svítidel

Svítidlo: BEGA 33288K3 LED 3,7W
Světelný tok (Svítidlo): 115 lm
Světelný tok (Zdroje): 115 lm
Výkon svítidla: 5.0 W
Umístění: oboustranně posunuto
Vzdálenost sloupů: 5.100 m
Montážní výška (1): 1.050 m
Výška světelného bodu: 1.050 m
Přesah (2): 0.000 m
Sklon ramene (3): 0.0 °
Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 361 cd/klm
u 80°: 315 cd/klm
u 90°: 267 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.



Usporádání splňuje třídu indexu oslnění D.3.

Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail pho@pontex.cz

Silnice 1 / Kusovník svítidel


BEGA 33288K3 LED 3,7W
C. výrobku: 33288K3
Světelný tok (Svítidlo): 115 lm
Světelný tok (Zdroje:): 115 lm
Výkon svítidla: 5.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 50
Kód CIE Flux Code: 11 33 64 50 100
Osazení: 1 x LED 3,7W (Opravný faktor 1.000).



Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail pho@pontex.cz

Silnice 1 / Vyhodnocovací pole Cyklistická stezka 1 / Přehled výsledků

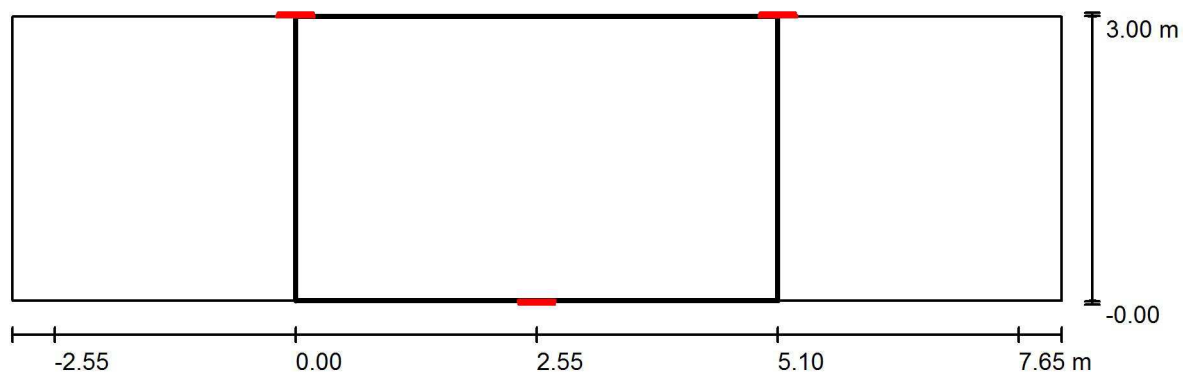

Činitel údržby: 0.80

Měřítko 1:80

Rastr: 10 x 3 Body

Příslušející silniční prvky: Cyklistická stezka 1.

Zvolená třída osvětlení: S4

(Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

Skutečné hodnoty podle výpočtu:


Požadované hodnoty podle třídy:

Splněno/nesplněno:

E_m [lx]	E_{min} [lx]
7.46	2.96
≥ 5.00	≥ 1.00
✓	✓

Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail pho@pontex.cz

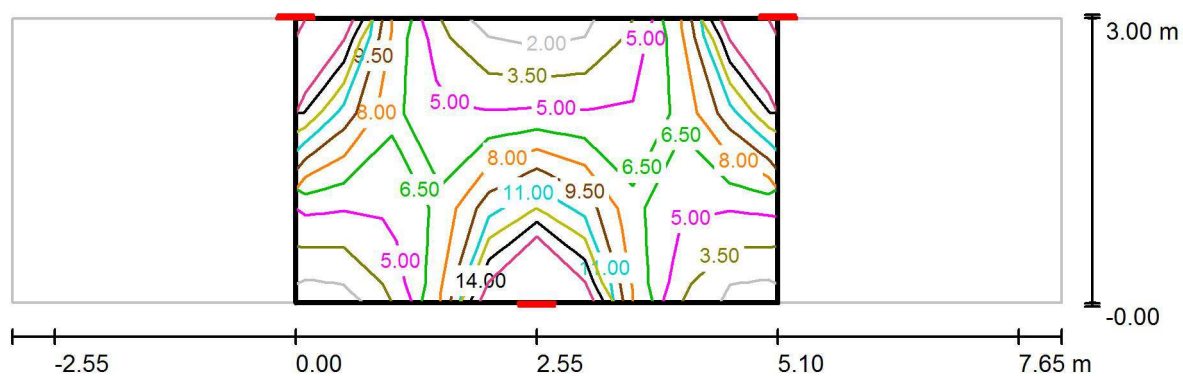Silnice 1 / Vyhodnocovací pole Cyklistická stezka 1 / Isolinie (E)

Rastr: 10 x 3 Body

 E_m [lx]
7.46 E_{min} [lx]
2.96 E_{max} [lx]
17 E_{min} / E_m
0.396 E_{min} / E_{max}
0.169