


Hc
hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí 25/30
výměna za stávající C52
výměna všech hydrantových skříní na větvi

Poznámka. Dopojení všech stoupacích potrubí,
nové uzávěry jednotlivých stoupacích potrubí opatřeny
uzávěry s odvodněním
dopojení všech funkčních rozvodů
potrubí celoplastové-PP-RCT např. EVO PP-RCT
podpěry, závěsy- cca a 1m, dle požadavků výrobce

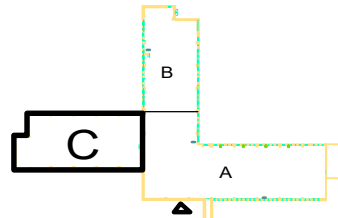

Vypracoval				
Ing. Z.Soukalová				
Kraj Středočeský	MěÚ Nymburk			
Investor	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk		Formát	A2
Akce	Výměna ležatých rozvodů vody v 1.PP Polikliniky Okružní Nymburk		Datum	04/21
			Účel	DSP
Obsah			Měřítko	Výkres č.
Vodovod- půdorys 1.PP část C			1 : 100	3