


Poznámky :

- Tento výkres je neoddelitelnou součástí stavebního projektu.
- Provedení řemesla je povinné uplatňovat technologii na každém neovrovnalosti mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stanovišti.
- Všechny měry jsou v mm od kódy 00,00, resp. 00,00, 00,00.
- Dodržte kódy, dimenze a rozteče, pokud není výtiskem pro specializované výrobce (např. měřidlo, el. zásuvka), umístitel a dle výkresu na účel příslušného výrobce.
- Provedení instalace v ostatních neovrovnalostech výtiskem pro specializované výrobce (např. měřidlo, el. zásuvka), umístitel a dle výkresu na účel příslušného výrobce.
- Průřezky (ČSN 33 2000 - 51 edice 3) v místnostech pro lékařské účely nelze ČSN 33 2000-7-710.
- Způsob napájení el. zásuvek a všech perm. instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 33 2000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místu náběhu kabelových přívodů do každých ramp, střešních ramp a způsobu instalace užití projektovaného medikálního plynu.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozměry el. zásuvek odpovídají nártu nábytkové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dvířková mřížka, dvířková deska a zasklená papírová rožnice, proto je nutné povrch nad pracovní plochou dostatečně osvětlit.
- Instalační plány jsou orientovány, bez zvláštního dohodnutí. Po výkresech dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

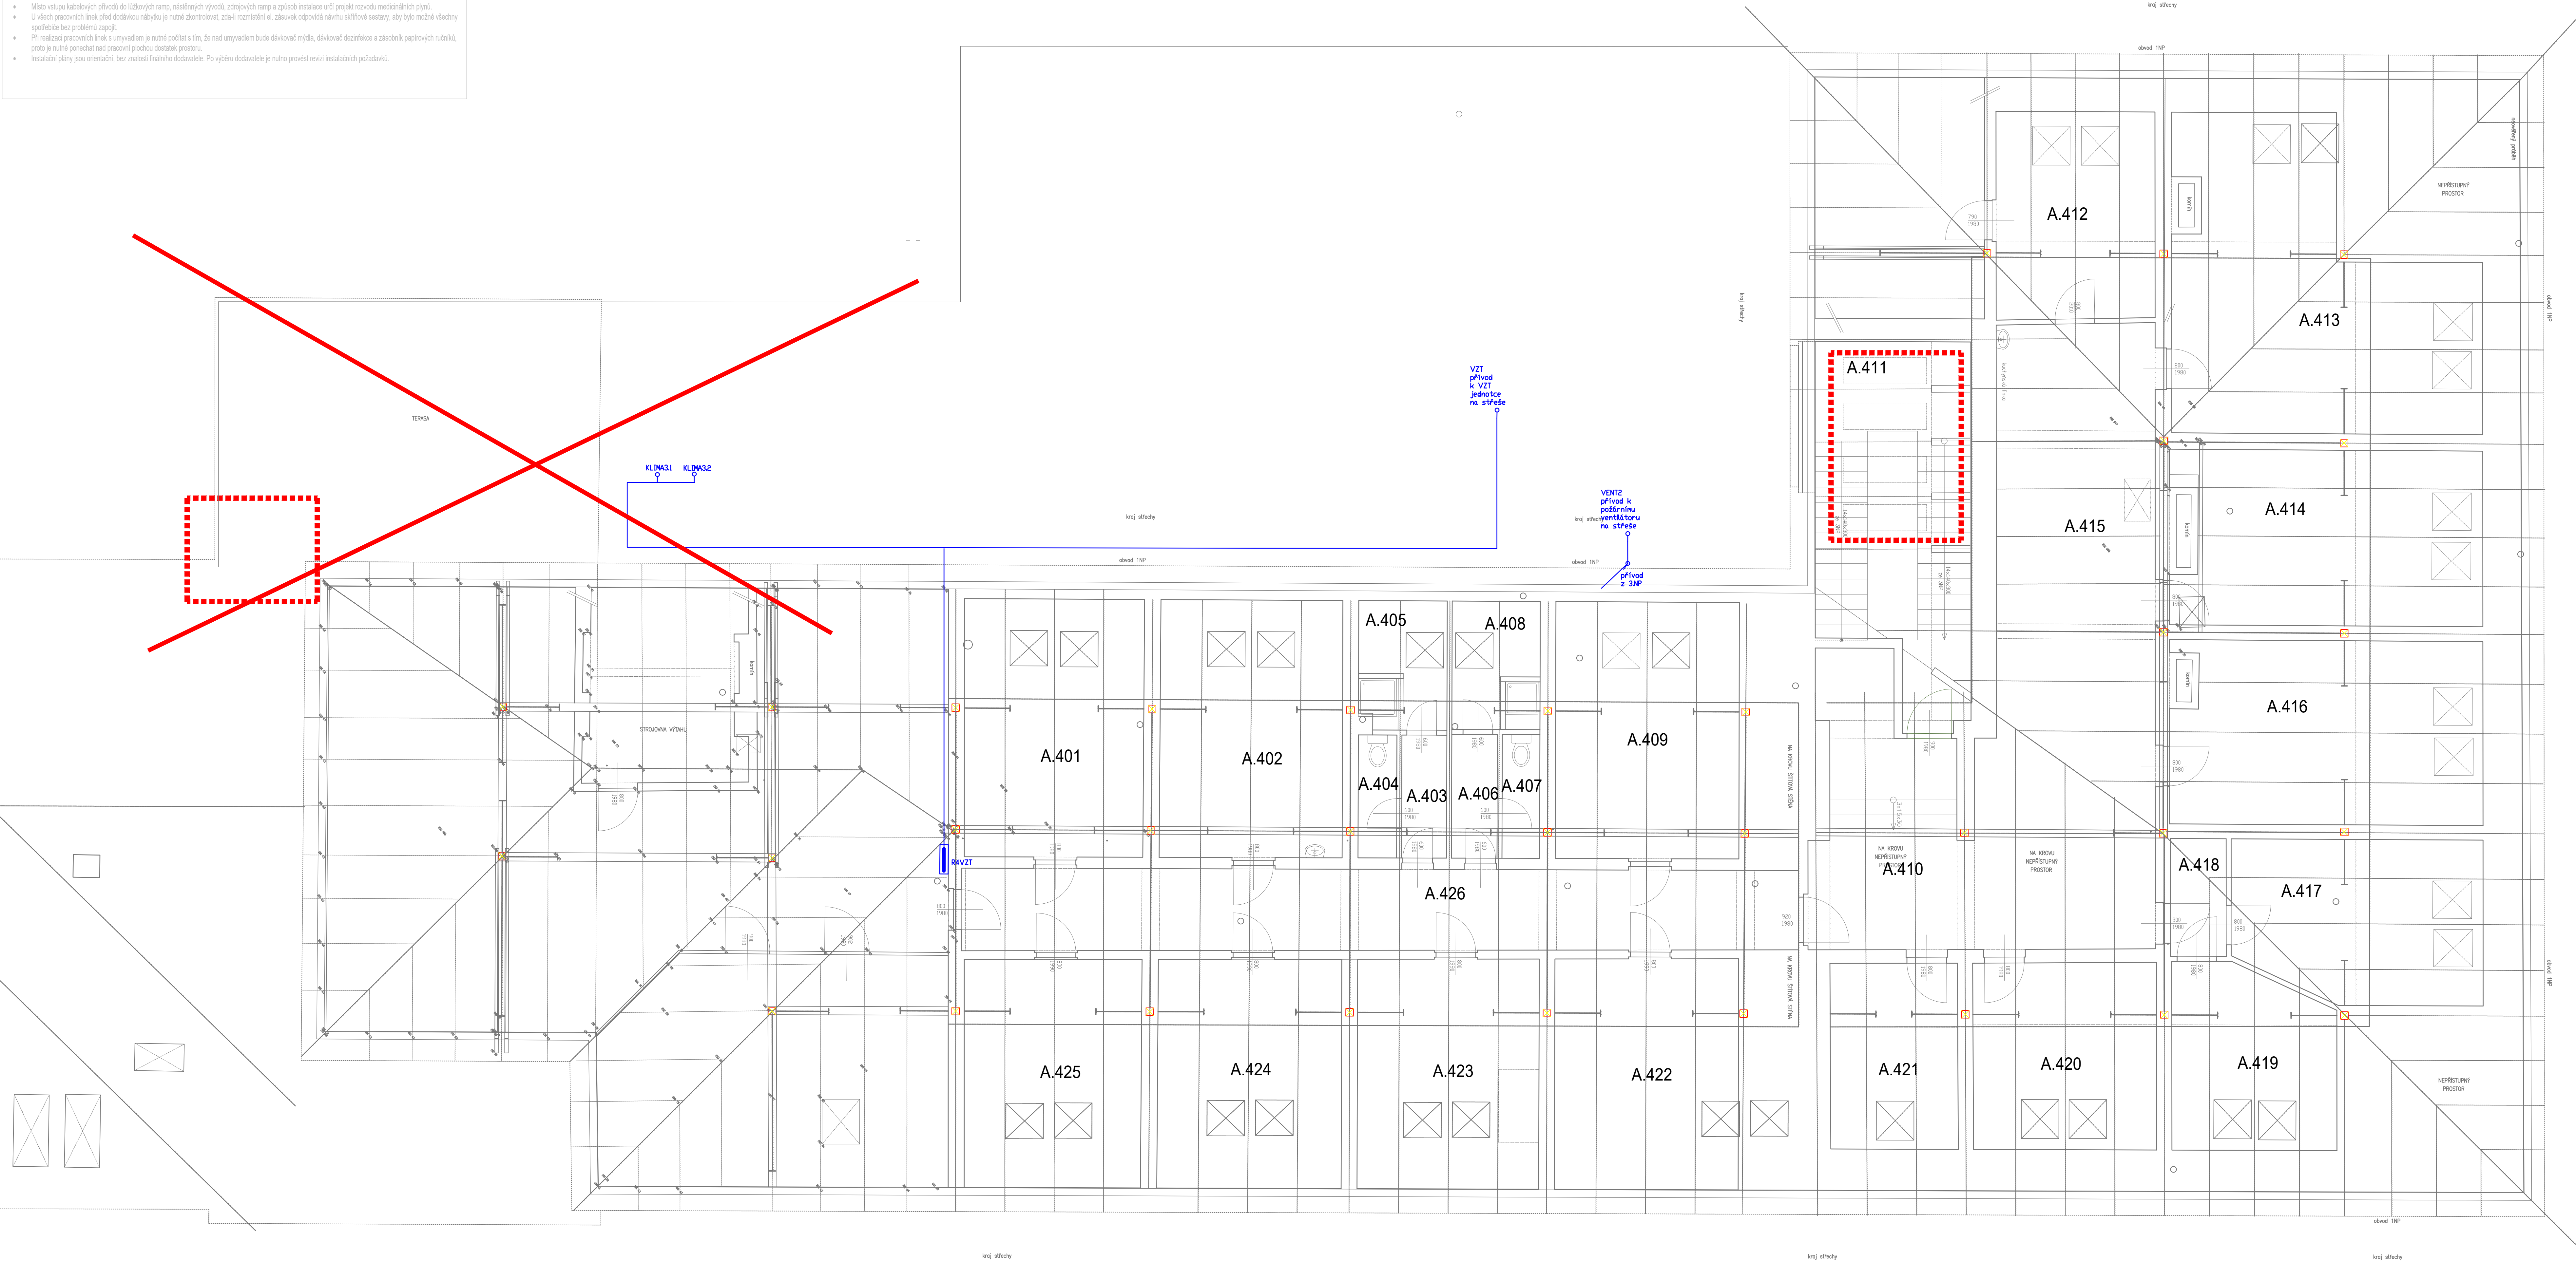

| ČÍS. T. | Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNY | | STROP | POZNÁMKA |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | PŮVOD | SKL. / OBKLAD. | | |
| OBJEKT A - 2.NP - CHODIDLO | 3.01 | PORODNÍ BOX | 16,77 | PVC | SÁDKOVÁ OMÍTKA | | SÁDKOVÁ OMÍTKA | POZNÁMKA: PŘEDSTĚNÍ VÝTAHŮ |
| | 3.02 | EVAKUAČNÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH | 0,00 | BETON | BETON | | | |
| | 3.03 | PŘEDPORODNÍ POKOJ | 16,73 | PVC | SÁDKOVÁ OMÍTKA | KERAMICKÝ OBKLAD V.2000 | SÁDKOVÁ OMÍTKA | |
| | 3.04 | WC | 0,72 | PVC | SÁDKOVÁ OMÍTKA | | SÁDKOVÁ OMÍTKA | |
| | 3.05 | WC | 1,17 | PVC | SÁDKOVÁ OMÍTKA | | SÁDKOVÁ OMÍTKA | |
| | 3.06 | SPRCHOVÝ KOUT | 1,16 | STĚNÁKOVÁ DLAŽBA | SÁDKOVÁ OMÍTKA | KERAMICKÝ OBKLAD V.800-1400 | SÁDKOVÁ OMÍTKA | |
| | 3.08 | PŘÍLEH. NA PORODNÍ BOX | 13,90 | | | | | |
| | 3.07 | PŘEDPORODNÍ POKOJ | 17,87 | | | | | |
| | 3.08 | POKOJ | 18,11 | | | | | |
| | 3.09 | POKOJ | 13,95 | | | | | |
| | 3.10 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 3,54 | | | | | |
| | 3.11 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 3,38 | | | | | |
| | 3.12 | POKOJ | 14,10 | | | | | |
| | 3.13 | POKOJ | 17,59 | | | | | |
| | 3.14 | POKOJ | 17,89 | | | | | |
| | 3.15 | POKOJ | 18,20 | | | | | |
| | 3.16 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 3,39 | | | | | |
| | 3.17 | POKOJ | 17,35 | | | | | |
| | 3.18 | POKOJ | 14,64 | | | | | |
| | 3.19 | SKLAD / DENNÍ MÍSTNOST | 17,80 | | | | | |
| | 3.20 | CHODBA | 2,64 | | | | | |
| | 3.21 | WIDENÍ KUCHYNKA | 8,88 | | | | | |
| | 3.22 | KUCHYNKA | 11,14 | | | | | |
| | 3.23 | SPRCHOVÝ KOUT | 8,87 | | | | | |
| | 3.24 | WC NÁVŠTĚVNÍ | 1,99 | | | | | |
| | 3.25 | CHODBA | 11,58 | | | | | |
| | 3.26 | CHODBA | 4,20 | | | | | |
| | 3.27 | SPRCHOVÝ KOUT | 2,13 | | | | | |
| | 3.28 | WC | 1,05 | | | | | |
| | 3.29 | WC | 0,96 | | | | | |
| | 3.30 | WC | 1,03 | | | | | |
| | 3.31 | WC PADIENÍ | 4,28 | | | | | |
| | 3.32 | ISCHODBĚ | 25,72 | | | | | |
| | 3.33 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 8,92 | | | | | |
| | 3.34 | WC | 1,78 | | | | | |
| | 3.35 | SPRCHOVÝ KOUT | 1,78 | | | | | |
| | 3.36 | CHODBA | 9,90 | | | | | |
| | 3.37 | POKOJ | 10,36 | | | | | |
| | 3.38 | CHODBA | 37,98 | | | | | |
| | 3.39 | POKOJ | 29,89 | | | | | |
| | 3.40 | POKOJ | 25,00 | | | | | |
| | 3.41 | KOUPELNA + WC | 4,00 | | | | | |
| | 3.42 | VÝŠETŘOVNA | 19,91 | | | | | |
| | 3.43 | OPERAČNÍ SÁL | 17,78 | | | | | |
| | 3.44 | WC | 1,45 | | | | | |
| | 3.45 | CHODBA | 2,30 | | | | | |
| | 3.46 | CHODBA | 13,08 | | | | | |
| | 3.47 | WC PERSONAL | 2,55 | | | | | |
| | 3.48 | SKLAD | 2,08 | | | | | |
| | 3.49 | POKOJ | 30,78 | | | | | |
| | 3.50 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 6,88 | | | | | |
| | 3.51 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 7,17 | | | | | |
| | 3.52 | POKOJ | 20,75 | | | | | |
| | 3.53 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PAC | 6,89 | | | | | |
| | 3.54 | POKOJ | 31,18 | | | | | |
| | 3.55 | SKLAD | 5,62 | | | | | |
| | 3.56 | NOVOROZENCŮ | 27,72 | | | | | |
| | 3.57 | ZÁZEMÍ NOVOROZENCŮ | 6,07 | | | | | |
| | 3.58 | SESTERNA NOVOROZENCŮ | 20,97 | | | | | |
| | 3.59 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERS | 6,18 | | | | | |
| CELKOVÁ PLOCHA [m²]: | | | 766,6 | | | | | |

| ČÍS. T. | Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNY | | STROP | POZNÁMKA |
|----------------------------|-------|------------------------|-------------|---------|-------|----------------|-------|----------|
| | | | | | PŮVOD | SKL. / OBKLAD. | | |
| OBJEKT B - 2.NP - CHODIDLO | 3.01 | CHODBA | 12,95 | | | | | |
| | 3.02 | | 0,00 | | | | | |
| | 3.03 | | 0,00 | | | | | |
| | 3.04 | SESTERNA | 0,00 | | | | | |
| | 3.05 | ADMIN. PRACOVNÍ LEKÁRE | 0,00 | | | | | |
| | 3.06 | DENNÍ MÍSTNOST | 0,00 | | | | | |
| | 3.07 | NEBOŘAZENÍ | 0,00 | | | | | |

- LEGENDA
- Rozvaděč
 - Jednozásuvka
 - Zásuvka pro rentgen
 - Vývod se svorkami
 - 2x uzemňovací ochranná svorka
 - Uzemnění CY6
 - Spínač 1.1
 - Spínač 1.5
 - Spínač 1.6
 - Spínač 1.7
 - Spínač 1/0
 - ◆ Polybové čidlo
 - ☐ Ventilátor
 - Kabelová trasa
 - Kabelová trasa s PD
 - ☐ Požární klapa

Přeskrtnuté části nejsou součástí dodávky, řídicím výkresem pro rozsah zadání jsou výkresy stavební části. Výkaz výměr upraven na redukované zadání.

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
| STAVEBNÍK: | | | |
| Nemocnice Nymburk s.r.o., IČ 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk | | | |
| AKCE: | | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk, parc.č. st. 320, k.ú. Nymburk | | | |
| PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| HLAVNÍ ARCHTEKT: | ING. ARCH. MICHAELA VLASÁKOVÁ, ING. ARCH. JAN ŠÁGL | DATUM: | 07/2022 |
| VEDENÍ PROJEKTU: | ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. | ZAKÁZKA Č. | 2201 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| VYPRACOVAL: | ING. ONDŘEJ MAREK | STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 01 |
| PROFESIE: | ELEKTROINSTALACE-ZÁSUVKY | ČÁST: | D.1 |
| VÝKRES: | PŮDORYS 4.NP | Č.V.: | D.1.4.e.07 |

POLOHOUPISNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝSKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.
Brančova 940/21
PRAHA 2, 120 00
TEL: 222 210 051
info@domusdesign.cz
www.domusdesign.cz
ICO: 29892049
DIČ: CZ2310982749

KOOPERANT:

AXEC, s.r.o.
Palačkovského třída 93
612 00 Brno
tel. 530504444
axec@axec.cz
www.axec.cz
ICO: 60742677
DIČ: CZ260742677