





Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	MÍSTNOST	16,73
2.02	VÝSTAVNÍ PROSTORY	145,33
2.03	CHODBA	6,35
		<b>168,41 m²</b>

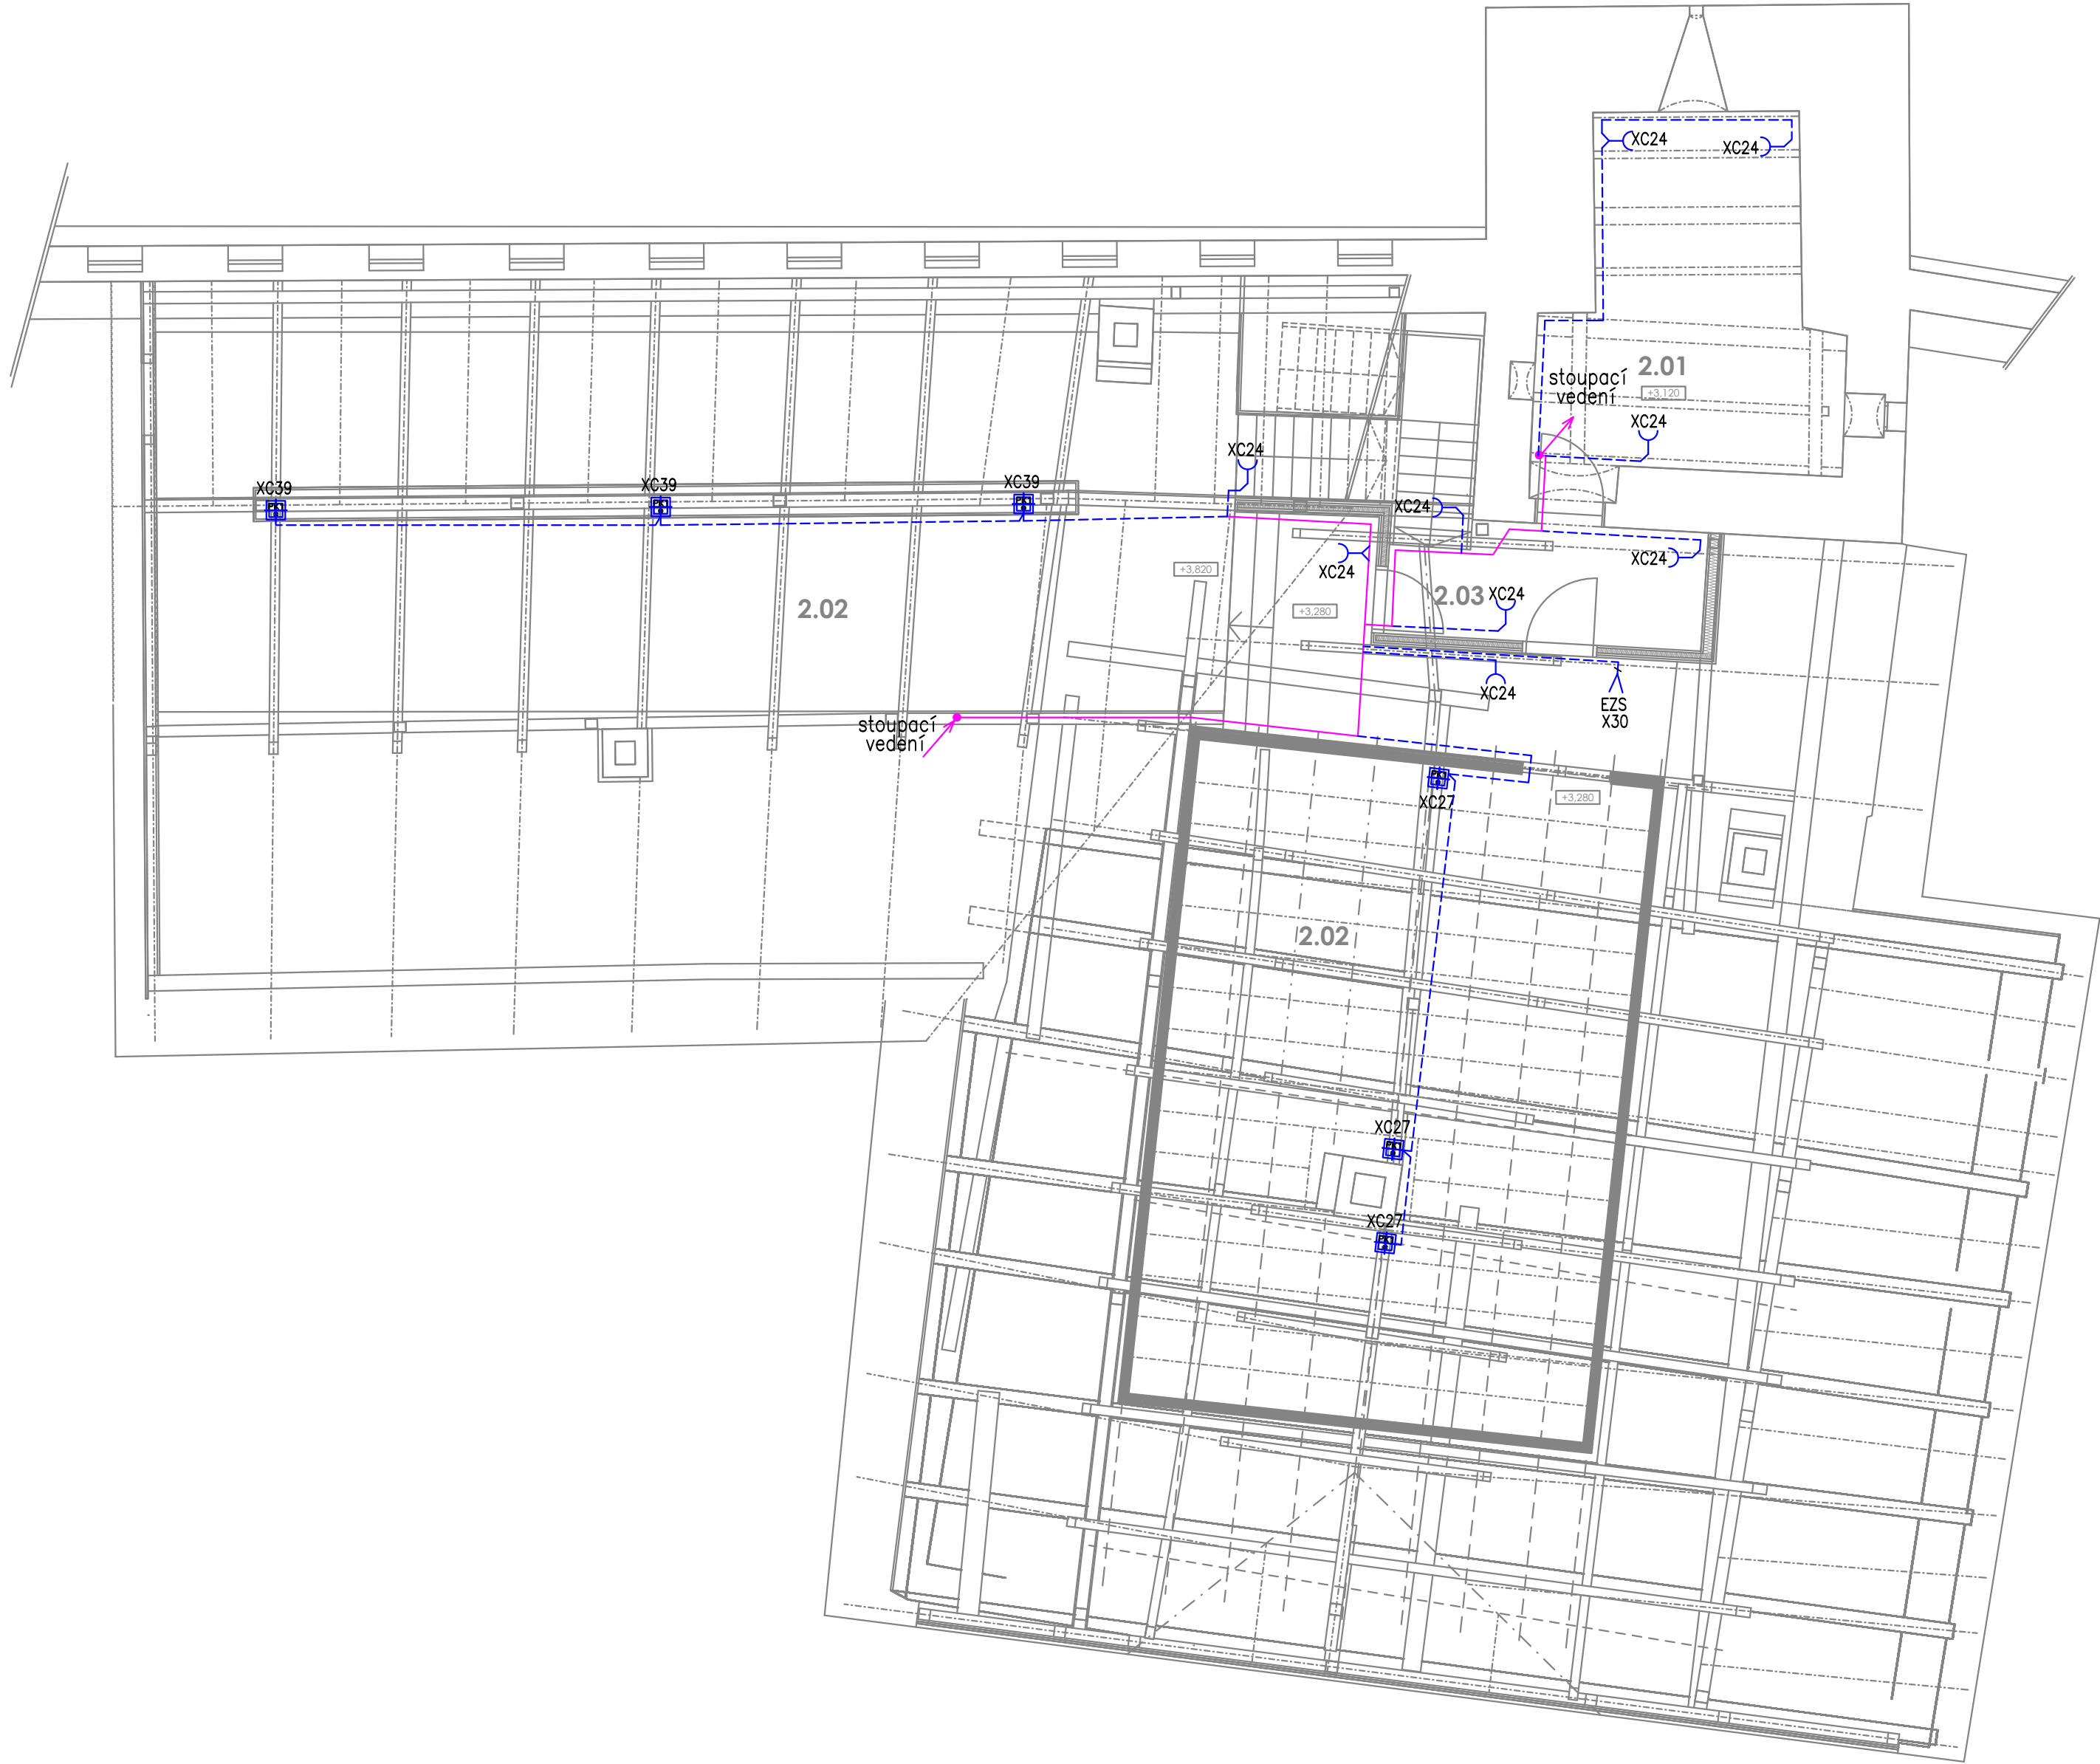

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE		Revitalizace Starého děkanství, Nymburk	
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4.5) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
STAVEBNÍK		HIP	
 <div>Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk IČ 00239500</div>		<div>Ing. Pavel Veverka</div> <div>PROJEKTANT</div> <div><div>FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927</div></div>	
LOKALITA		VÝPRACOVAL	
p.č. st. 51/1, 46, 3473, 3475, 29, Nymburk		<div><b>ZAPNUTO</b> </div> <div>Poř. 74/23, 405 02 Děřín XXII – Věclavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com</div>	
DATUM		MÉRITKO	
03/2022		1:75	
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - 2.NP		D.1.4.5	D.1.4.5.3.11
OBJEKT: S001 – Staré děkanství vč. věže Kaplanka			