


Objekt : Městská policie Nymburk  
 Popis : Kanceláře strážníci 4  
 Číslo projektu : 1  
 Datum : 03.10.2017

## 2 Prostor 1

### 2.2 Přehled výsledků, Prostor 1

#### 2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

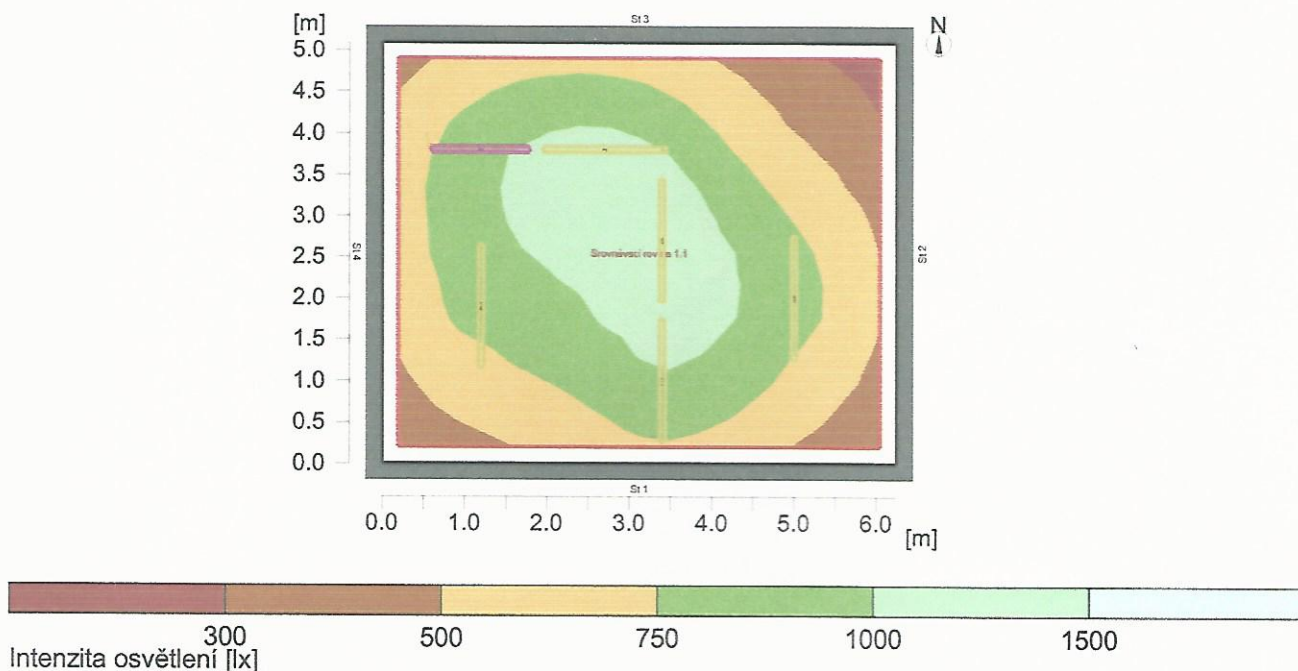

#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu

vysoký podíl nepřímé složky

Výška roviny svítidel

2.90 m

Udržovací činitel

0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů

55200 lm

Celkový výkon

440.0 W

Celkový výkon na ploše (31.88 m<sup>2</sup>)

13.80 W/m<sup>2</sup> (1.94 W/m<sup>2</sup>/100lx)

#### Oblast hodnocení 1

##### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná

Em

710 lx

Emin

232 lx

Emin/Eav (Uo)

0.33

Emin/Emax (Ud)

0.20

Pozice

0.75 m

#### Hlavní plochy

m 1.5 (Strop)

Em

541 lx

Uo

0.16

m 1.1 (Stěna)

360 lx

0.35

m 1.2 (Stěna)

294 lx

0.37

m 1.3 (Stěna)

328 lx

0.32

m 1.4 (Stěna)

357 lx

0.36