

Uložení ve volném terénu


TERÉN

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FOLIE
ČERVENÁ

PÍSKOVÉ LOŽE
SILOVÝ KABEL DO 1kV

FeZn 10mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

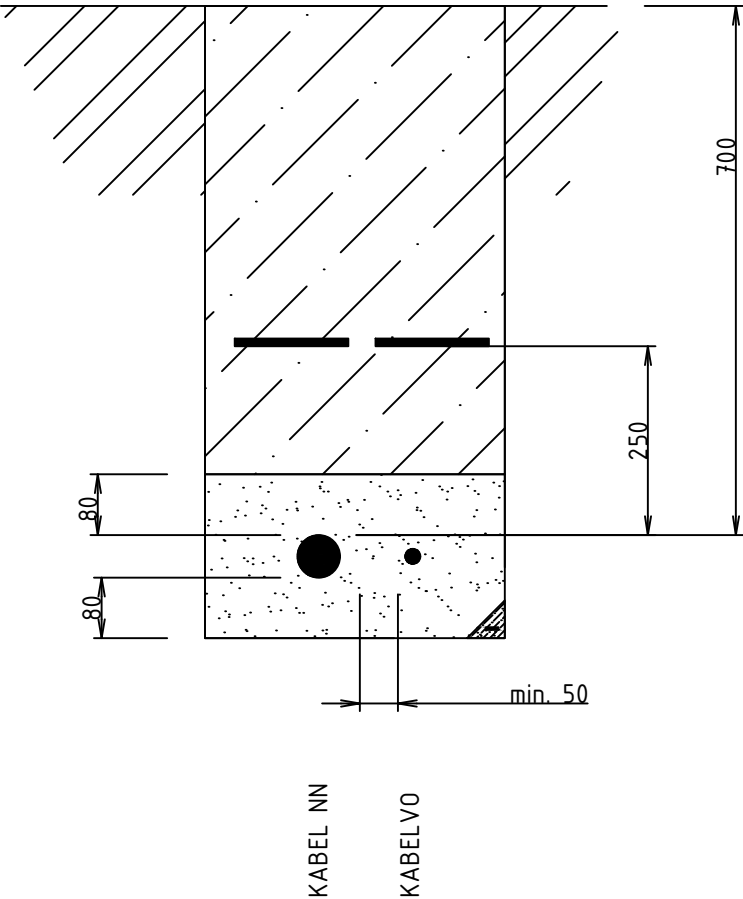

Ochranná pásma sítí technického vybavení

Druh sítě	Ochranné pásmo
Vodovod do DN 500	1,5m
Vodovod nad DN 500	2,5m
Kanalizace do DN 500	1,5m
Kanalizace nad DN 500	2,5m
NTL, STL	1,0m
Tepelná síť	2,5m
Elektrický kabel do 110 kV	1,0m

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí podle ČSN 73 6005

Druh sítě	Nejmenší krytí		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
Nízké napětí (NN) do 1 kV	0,35m	1,0m	0,7m



ČSN 33 2000-5-52

ČSN 34 1050

ČSN 73 6005


ČSN 73 6006

PNE 34 1050

AKCE/STAVBA			
LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE			
OBJEDNATEL PD			
Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk ČESKÁ REPUBLIKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
Stráský, Hustý a partneři s.r.o Bohunická 50 619 00 Brno			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš ROMPORTL		
VEDOUcí PROJEKTANT	Prof. Ing. Jiří STRÁSKÝ, DSc.	ČÍSLO ZAKÁZKY	19 008

D 431

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Bc. Jiří Vrba		<div>Bc. Jiří Vrba Tešánky 22 768 02 Zdounky</div> <div>JIŘÍ VRBA  PROJEKCE ELEKTRO</div>	
VYPRACOVAL		Bc. Jiří Vrba			
KONTROLOVAL		Bc. Jiří Vrba			
KRAJ		STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		NYMBURK
AKCE/OBJEKT					
SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ					
ČÁST PD/PŘÍLOHA					
VZOROVÝ ŘEZ 2					
DATUM				12/2019	
FORMÁT				2A4	
MĚŘÍTKO					
STUPEŇ				PDPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY				19008	
ČÍS. SOUPRAVY				ČÍS. VÝKRESU	
				04	