

Uložení ve volném terénu - v blízkosti kořenů

TERÉN


ZHUTNĚNÁ ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FOLIE  
ČERVENÁ

PÍSKOVÉ LOŽE

SILOVÝ KABEL DO 1kV

FeZn 10mm  
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

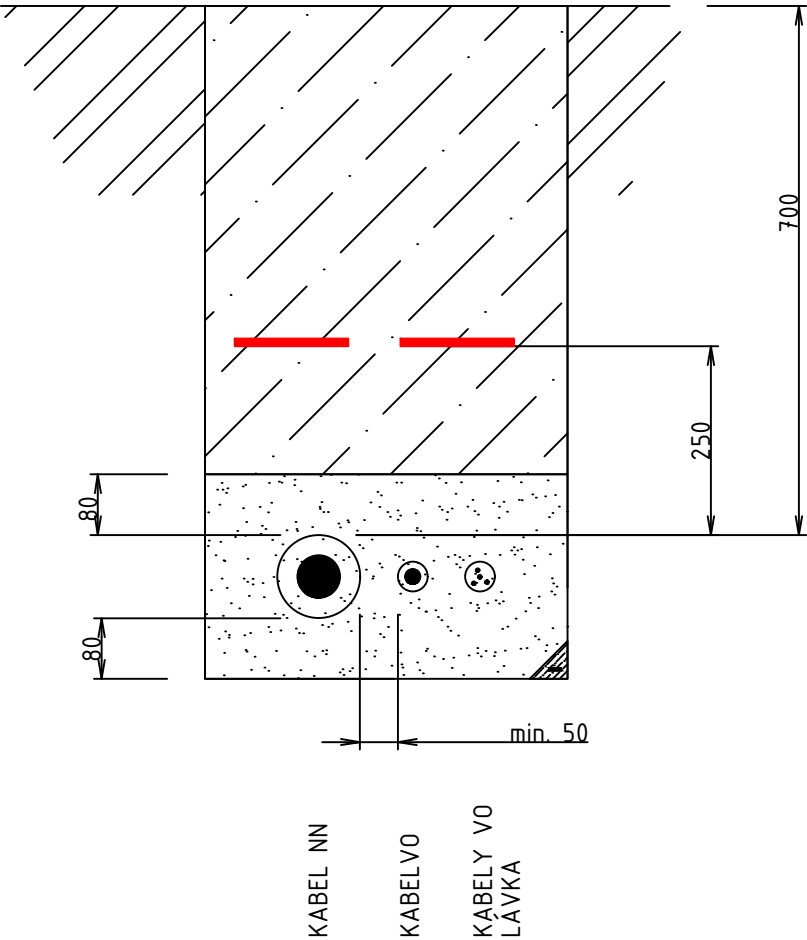

Ochranná pásma sítí technického vybavení

Druh sítě	Ochranné pásmo
Vodovod do DN 500	1,5m
Vodovod nad DN 500	2,5m
Kanalizace do DN 500	1,5m
Kanalizace nad DN 500	2,5m
NTL, STL	1,0m
Tepelná síť	2,5m
Elektrický kabel do 110 kV	1,0m

ČSN 33 2000-5-52

ČSN 34 1050

ČSN 73 6005

ČSN 73 6006

PNE 34 1050

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí podle ČSN 73 6005

Druh sítě	Nejmenší krytí		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
Nízké napětí (NN) do 1 kV	0,35m	1,0m	0,7m

AKCE/STAVBA

LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE

OBJEDNATEL PD

Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163

288 02 Nymburk

ČESKÁ REPUBLIKA



HLAVNÍ PROJEKTANT

Stráský, Hustý a partneři s.r.o

Bohunická 50

619 00 Brno



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš ROMPORTL

VEDOUcí PROJEKTANT

Prof. Ing. Jiří STRÁSKÝ, DSc.


ČÍSLO ZAKÁZKY

19 008

D 432

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Bc. Jiří Vrba		Bc. Jiří Vrba Těšůnky 22 768 02 Zdounky	<b>JIŘÍ VRBA</b>  PROJEKCE ELEKTRO	
VYPRACOVAL	Bc. Jiří Vrba				
KONTROLOVAL	Bc. Jiří Vrba				
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	NYMBURK	DATUM	12/2019
AKCE/OBJEKT				FORMÁT	2A4
SO 432 OSVĚTLENÍ LÁVKY A OBLOUKU				MĚŘÍTKO	
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	19008
ČÁST PD/PŘÍLOHA				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VZOROVÝ ŘEZ – VÝKOP					03