


Uložení v komunikaci

POVRCH KOMUNIKACE

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FOLIE
ČERVENÁ

PÍSKOVÉ LOŽE
SILOVÝ KABEL
DO 1kV
V CHRÁNIČCE PR.110; 63
FeZn 10mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

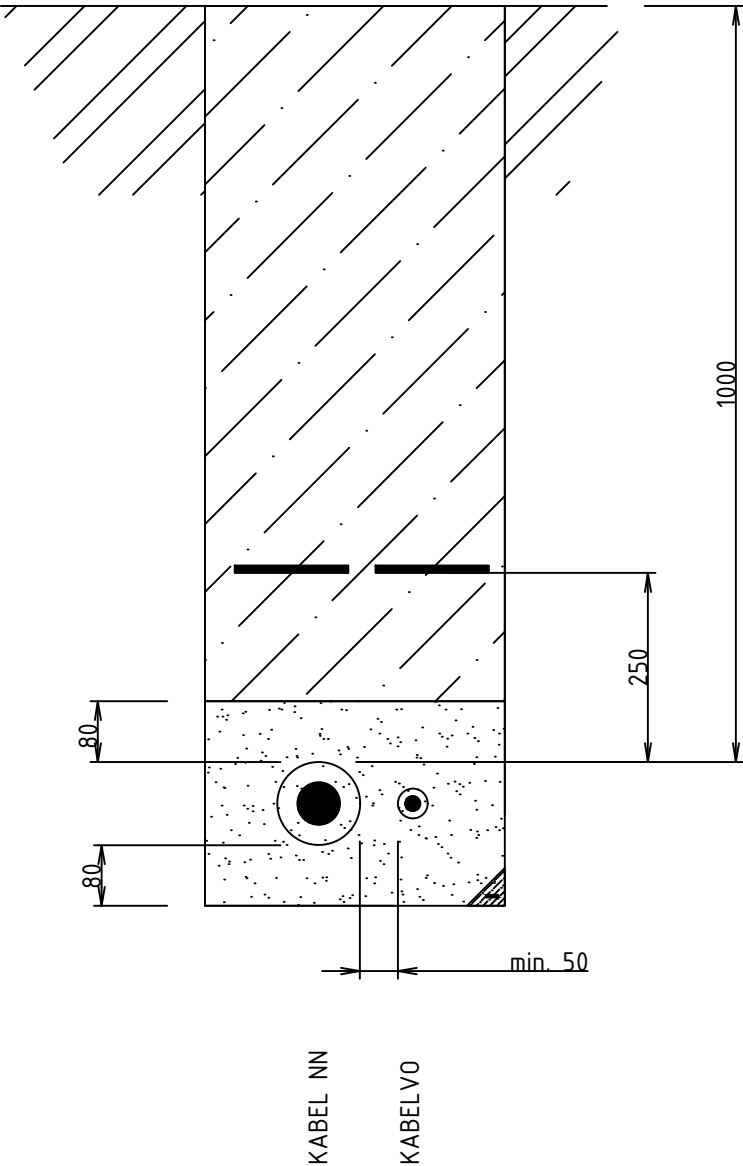

Ochranná pásma sítí technického vybavení

Druh sítě	Ochranné pásmo
Vodovod do DN 500	1,5m
Vodovod nad DN 500	2,5m
Kanalizace do DN 500	1,5m
Kanalizace nad DN 500	2,5m
NTL, STL	1,0m
Tepelná síť	2,5m
Elektrický kabel do 110 kV	1,0m

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí podle ČSN 73 6005

Druh sítě	Nejmenší krytí		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
Nízké napětí (NN) do 1 kV	0,35m	1,0m	0,7m

ČSN 33 2000-5-52

ČSN 34 1050

ČSN 73 6005

ČSN 73 6006

PNE 34 1050

AKCE/STAVBA

LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE

OBJEDNATEL PD

Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
ČESKÁ REPUBLIKA



HLAVNÍ PROJEKTANT

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
Bohunická 50
619 00 Brno



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš ROMPORTL

VEDOUcí PROJEKTANT

Prof. Ing. Jiří STRÁSKÝ, DSc.

ČÍSLO ZAKÁZKY

19 008

D 431

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Bc. Jiří Vrba		<div>Bc. Jiří Vrba Těšánky 22 768 02 Zdounky</div> <div><div>JIŘÍ VRBA</div><div>PROJEKCE ELEKTRO</div></div>	
VYPRACOVAL		Bc. Jiří Vrba			
KONTROLOVAL		Bc. Jiří Vrba			
KRAJ		STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		NYMBURK
AKCE/OBJEKT					
SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ					
ČÁST PD/PŘÍLOHA					
VZOROVÝ ŘEZ 1					
DATUM		12/2019			
FORMÁT		2A4			
MĚŘÍTKO					
STUPEŇ		PDPS			
ČÍSLO ZAKÁZKY		19008			
ČÍS. SOUPRAVY		ČÍS. VÝKRESU			
		03			